


# Ogranicznik przepięć ESPAC VG T12 25/260 2+0

| | |
|---|---|
| **Materiał:** | bez styku sygnalizacyjnego |
| **Nr kat.:** | 10200250080 |
| **Typ:** | Typ 1 +Typ 2 25 kA |

Wysokowydajny ogranicznik przepięć w wykonaniu dwubiegunowym o szerokości modułowej 72 mm zapewnia ochronę przed przepięciami będącymi skutkami bezpośrednich i pośrednich uderzeń pioruna np. w domach, biurach lub budynkach przemysłowych. Ograniczniki przepięć serii ESPAC VG T12 25/260 dedykowane są do zastosowania w rozdzielnicach głównych dużych budynków. Wyposażone są w wymienne moduły posiadające wskaźnik optyczny informujący o stanie aparatu: zielony - sprawny, czerwony - należy wymienić moduł. Instalacja aparatu jest możliwa w dwóch pozycjach na szynie TH 35. Montaż na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1 lub wyższych w głównej rozdzielnicy budynku (zalecane). Możliwość podania na zaciski zasilania przewodem lub szyną - widełkową oraz sztyftową. Brak prądu upływu oraz brak prądu następczego. Prezentowany ogranicznik przepięć serii ESPAC VG T12 25/260 znajduje zastosowanie w obiektach budowlanych o układzie sieci TN (TN-S, TN-C, TN-C-S). Karty charakterystyki urządzeń do pobrania na stronie https://elkobis.com.pl/kategoria-kb/charakterystyki-urzadzen-spd/

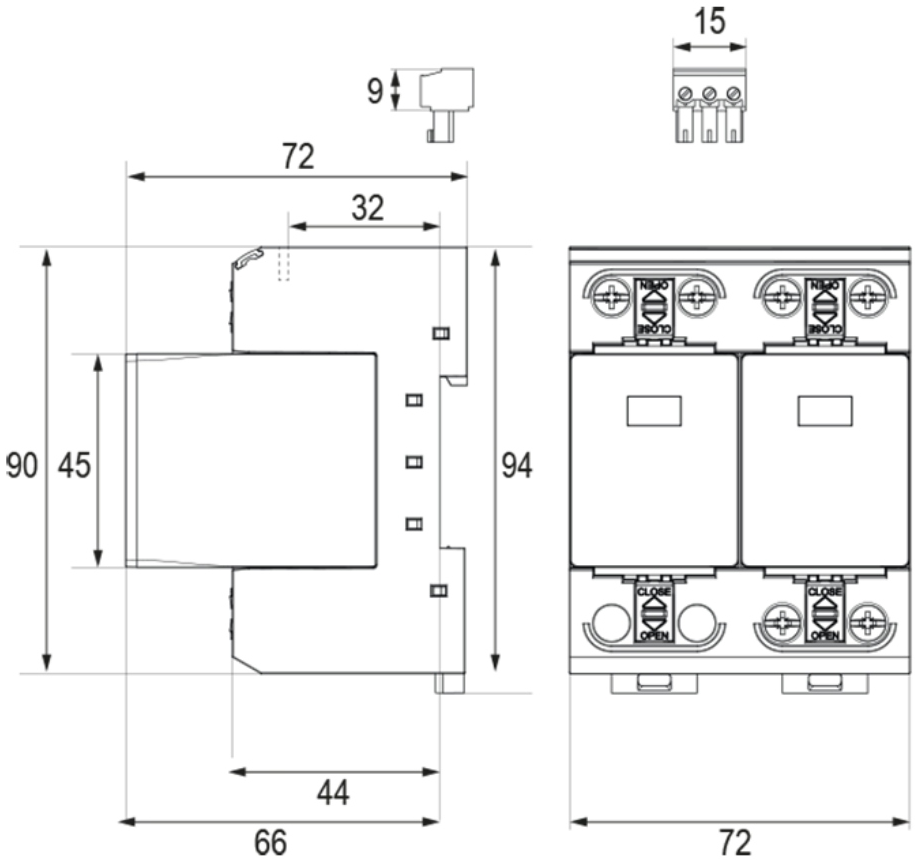


## DANE TECHNICZNE

| TYP | Piorunowy prąd wyładowczy (10/350 µs) [kA] | Układ sieci |
|---|---|---|
| Typ 1 +Typ 2 25 kA | 25 | TN-S, TN-C, TN-C-S |

**Specyfikacja ETIM: EC001457 (EC001457)**

| | |
|---|---|
| **Układ sieci DC** | false |
| **Układ sieci IT** | false |
| **Układ sieci TN** | true |
| **Układ sieci TN-C** | true |
| **Układ sieci TN-C-S** | true |
| **Układ sieci TN-S** | true |
| **Układ sieci TT** | false |
| **Inny układ sieci** | false |
| **Liczba biegunów** | 2 |
| **Prąd udarowy (10/350 µs)** | 25 kA |
| **Najwyższe napięcie trwałej pracy AC** | 260 V |
| **Najwyższe napięcie trwałej pracy DC** | - V |
| **Znamionowe napięcie AC** | 230 V |
| **Znamionowe napięcie DC** | - V |
| **Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej** | - V |
| **Poziom ochrony** | 1.5 kV |
| **Poziom ochrony L-N** | 1.5 kV |
| **Poziom ochrony L-PE** | - kV |
| **Poziom ochrony N-PE** | - kV |
| **Poziom ochrony (DC + - DC-)** | - kV |
| **Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)** | - kV |
| **Zdolność gaszenia prądu następczego** | - kA |
| **Energia właściwa (W/R)** | - kJ/Ohm |
| **Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)** | 250 A |
| **Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)** | 125 A |
| **Sposób montażu** | - |
| **Rozmiar** | 4 moduły |
| **Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)** | 50 mm² |
| **Maks. przekrój przewodu elastycznego** | 35 mm² |
| **Ze stykiem sygnalizacyjnym** | false |
| **Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu** | Optyczny |
| **Klasa ochronności** | Typ 1+2 |
| **Zintegrowane dobezpieczenie** | false |
| **Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego** | - |
| **Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia** | - |
| **Zabezpieczenie przed przetężeniem** | false |
| **Stopień ochrony (IP)** | IP20 |