



Wspornik dystansujący na rurze wsporczej

Elementy składowe do prowadzenia zwodów izolowanych do ochrony urządzeń dachowych jak np. centrale klimatyzacji, chłodzenia, wentylacji itp.

Do stosowania z zachowaniem odstępu izolacyjnego s od części przewodzących i instalacji zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 62305-3.

Rury i wsporniki dystansujące wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK), są stabilizowane na wpływ UV, mają kolor jasnoszary, zakres temperatur roboczych -50 do $+100$ °C

- kompletne gotowe zestawy do montażu
- niewielki ciężar własny konstrukcji
- dopasowane komponenty
- obejmujemy mocujące przykręcane
- wykonanie elementów mocujących dostosowane do różnych rodzajów i możliwości mocowania

Dla określenia odstępu izolacyjnego (długości prętów izolacyjnych) należy przyjąć współczynnik materiałowy $k_m = 0,7$. To znaczy, że 1 m pręta izolacyjnego odpowiada odstępowi w powietrzu 0,7 m.

Maks. swobodna długość to odległość od szczytu rury do górnego wspornika (mocującego rurę).

Przy rozpinaniu linki aluminiowej (nr kat. 840 050) odległości między podporami mogą wynosić maks. 10 m (linka ma być rozpinana bez naprężania, ze zwisem).

Bliższe dane zamieszczono w instrukcji montażowej nr 1475.



Rozpięte zwody izolowane DEHNiso-Combi

jednoczęściowa o całkowitej długości 4200 mm


składająca się z:

1x Iglica Al, L = 1000 mm (nr kat. 105 071)

1x Rura wsporcza GFK/Al, L = 3200 mm (nr kat. 105 300)

2x Element mocujący NIRO (nr kat. 105 340)

1x Wspornik dystansujący GFK/Al, L = 1030 mm (nr kat. 106 331)

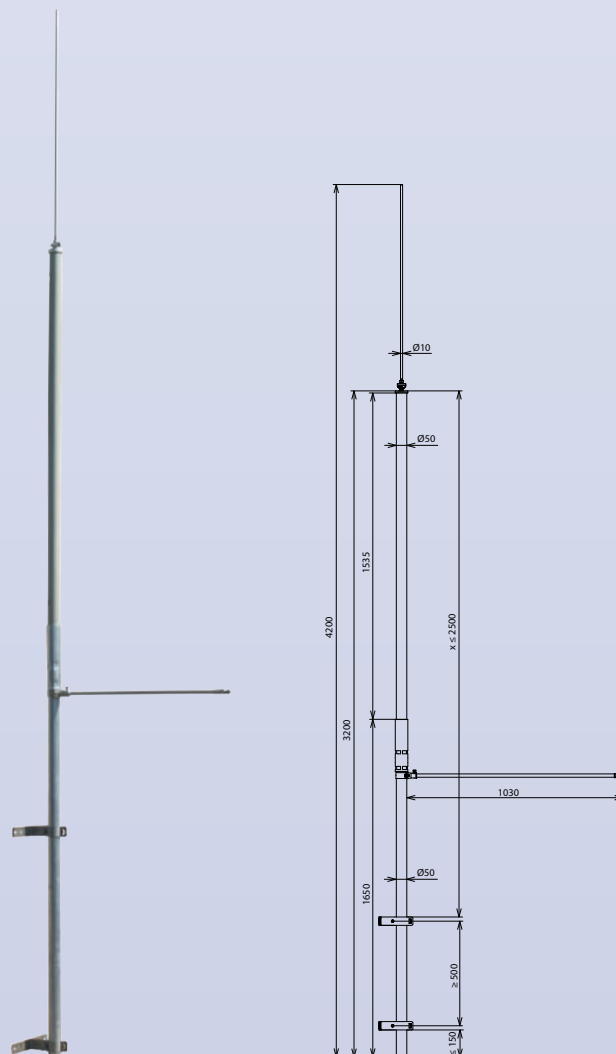

Nr kat.		105 440
Długość całkowita	mm	4200
Ilość wsporników dystansujących		1
Ilość elementów mocujących		2
Długość rury wsporczej	mm	3200
Maks. swobodna długość	mm	2500
Materiał rury wsporczej		GFK / Al
Opakowanie jednostkowe	szt.	1